

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. Технічне обслуговування (ТО) вогнегасників виконувати щорічно, згідно п. 4.2.4. ДСТУ 3675-98 лише в пунктах технічного обслуговування вогнегасників;

9.2. Перезарядку вогнегасників необхідно проводити:

- не рідше 1 раз на 2 роки або
- після будь-якого використання вогнегасника; (стрілка при падінні тиску в корпусі вогнегасника (стрілка індикатора тиску буде знаходитися за межами зеленого сектора шкали);

9.3. Технічне обслуговування корпусу вогнегасника проводять в пунктах технічного обслуговування вогнегасників не рідше одного разу в п'ять років.

9.4. Результати технічного обслуговування та ремонту:

9.5. Адреси пунктів технічного обслуговування та ремонту:

1. ТОВ «Хладар-Техсоюз», 70015 Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Михайлівка, вул. Механізаторів, 7 тел.: (0612) 67-36-11
2. ТОВ «Флоріан-Т», 23210 Вінницька обл., смт. Стрижавка, вул. 40 Річчя Перемоги, 7 т.ф.: (0432) 68-21-88
3. ТОВ «Дніпропетровське спеціалізоване підприємство», 49089 м. Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 18 тел.: (056) 795-06-91
4. Дніпропетровське обласне РБП ПР, 49089 м. Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 18 тел.: (056) 238-66-06
5. Марганецький ВГО, 53403 Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Київська, 159 тел.: (056) 653-10-22
6. ДС «Поктехніка», 83008 м. Донецьк, вул. Югославська, 24 т.ф.: (062) 253-37-91
7. ТОВ «Покбазека Донбасу», 83015 м. Донецьк, вул. Школярів, 20/41 тел.: (062) 305-01-01, факс: (062) 338-00-55
8. ДПО Житомирська обласна РСППР, 10006 м. Житомир, вул. Героїв Покрових, 67А тел.: (041) 244-62-68, факс: 224-18-79
9. ТОВ «Ваша безпека 2008», 69032 м. Запоріжжя, вул. Підвене Шоло, 9 тел.: (061) 701-01-69
10. ТОВ «Безпека», 69005 м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 505 тел.: (061) 220-01-01, 213-39-90
11. ПП РКО «КНН», 72310 Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57 т.ф.: (0619) 42-26-44, 42-03-58
12. ТОВ «НВП-Покпостанкомплект», 04074 м. Київ, вул. Автозаводська, 17, оф. 47 т.ф.: (044) 432-99-78, 066-290-69-00
13. ПП «Покрихораво», 04213 м. Київ, вул. Гер. Сталінград, 60, к. 3/81 тел.: (044) 502-25-75
14. ТОВ «Фінансовий апіанс», 08132 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8 тел.: (044) 205-43-78, 205-43-79
15. Крим Спец РСППР, 95015 Крим, м. Сімферополь, вул. Субмі, 7 тел.: (065) 225-82-88, 227-87-35
16. ТОВ «ІВА» «РЕМТЕХА3», 50105 м. Кривий Ріг, вул. Коломацька, 28 тел.: (053) 397-80-23
17. ТОВ «Інформсервіс-Луганськ», 91047 м. Луганськ, вул. Оборонця, 3/А
18. ЗАТ ЛСП «Спецавтоматика», 91054 м. Луганськ, вул. Монтанжа, 13 т.ф.: (064) 252-31-44
19. ООО «Аверс-М», 91033 м. Луганськ, вул. Оборонця, 93 т.ф.: (064) 271-80-19
20. ПМП «Вогнеборець», м. Львів, вул. Запівнична, 7 тел.: 233-14-16, 233-02-68
21. ПП «М.В. Бугарські стілець», 81726 Львівська обл., Жидківський р-н, с. Рудкиці тел.: (032) 454-32-13, ф. 454-32-12



ВОГНЕГАСНИКИ ПОРОШКОВІ ЗАКАЧНІ

ПЕРЕНОСНІ

ВП-1 [3]
ВП-2 [3]
ВП-3 [3]
ВП-5 [3]
ВП-6 [3]
ВП-8 [3]
ВП-9 [3]

ВП-12 [3]



ПАСПОРТ

М. Запоріжжя

www.hts.zp.ua

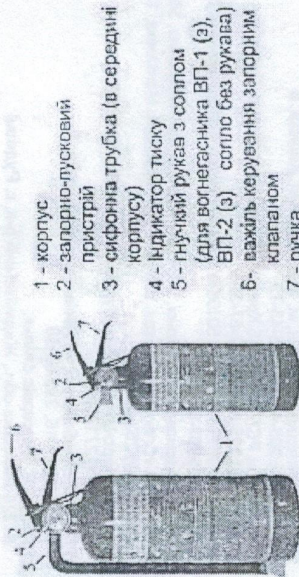


Рис. 1 Вогнетасники ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з), ВП-12(з)

- 1 - корпус
- 2 - запорно-пусковий пристрій
- 3 - сифонна трубка (в середині корпусу)
- 4 - індикатор тиску
- 5 - ручний рукав з соплом (для вогнетасника ВП-1 (з), ВП-2 (з) сопло без рукава)
- 6 - важіль керування запорним клапаном
- 7 - ручка

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Вогнетасники порошкової зазначеної типу ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з) і ВП-12(з) (далі по тексту вогнетасники) призначені для оснащення промислових та сільськогосподарських об'єктів, гаражних господарств і транспортних засобів, а також для установок на морських і річкових судах в якості первинного засобу гасіння пожеж (згідно до ГОСТ 27331) класів А (твердих речовин), В (рідинних речовин), С (газів) і електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, з відстані не менше 1 метра, для гасіння загорянь в побутових умовах.

1.2. Вогнетасники не призначені для гасіння лужних, рідкоземельних металів та інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

1.3. Вогнетасник - продукція багаторазового використання.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основні показники якості вогнетасників представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування показників	Значення											
	ВП-1 (з)	ВП-2 (з)	ВП-3 (з)	ВП-5 (з)	ВП-6 (з)	ВП-8 (з)	ВП-9 (з)	ВП-12 (з)	Відношення			
1.1. Маса нетто, кг	1,2	2,3	3,5	6,0	2,3	3,5	6,0	11,0	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.2. Маса нетто, кг	1,2	2,3	3,5	6,0	2,3	3,5	6,0	11,0	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.3. Маса нетто, кг	1,2	2,3	3,5	6,0	2,3	3,5	6,0	11,0	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.4. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.5. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.6. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.7. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.8. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.9. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.10. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.11. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			
1.12. Діаметр сопла, мм	12	12	12	12	12	12	12	12	1,4 ± 0,2 (14 ± 20%)			

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В комплект поставки вогнетасника входять:
 - вогнетасник заряджений 1 шт.
 - паспорт 1 шт.
 - ручний рукав з соплом (для вогнетасників ВП-3 (з), ВП-5 (з), ВП-6 (з), ВП-8 (з), ВП-9 (з), ВП-12 (з)) 1 шт.

4. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1. Вогнетасник (рис. 1) складається з корпусу (1), заповненого вогнетасним порошком і закачаного газом-випускником до тиску 1,4±0,2 МПа, запорно-пускового пристрою (2) з сифонною трубкою (3) індикатором тиску в корпусі вогнетасника (4) і соплом (для вогнетасників ВП-1(з), ВП-2(з)) або ручним рукавом і соплом (для вогнетасників ВП-3(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з), ВП-12(з)) (5).

4.2. Принцип роботи вогнетасника заснований на використанні енергії надлишкового тиску, створеного в корпусі вогнетасника.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1. Для правильного та ефективного використання вогнетасника необхідно ознайомитися зі змістом даного паспорта та інструктивними написами, нанесеними на корпус вогнетасника.

5.2. Категорично заборонено:

- розташовувати вогнетасник в зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів;
- піддавати вогнетасник впливу агресивних середовищ;
- наносити удари по корпусу вогнетасника;
- розбирати вогнетасник, що знаходиться під тиском;
- експлуатувати вогнетасник без пломби заводу-виробника або організації, що виконує технічне обслуговування.

5.3. Перед розборкою вогнетасника необхідно упевнитися у відсутності надлишкового тиску в корпусі вогнетасника.

5.4. При гасінні електроустановок, що знаходяться під напругою, забороняється підходити до електроустановки ближче 1 м до електроустановки і вогню.

5.5. Гасіння здійснювати з навітряної сторони.

5.6. Вогнетасник повинен знаходитися у легкодоступних місцях.

5.7. Експлуатувати та зберігати вогнетасник необхідно при температурі від мінус 20°С до плюс 50°С.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕТАСНИКОМ

- 6.1. При гасінні пожежі необхідно:
 - наблизитися до вогнища пожежі на відстань 2-3 м;
 - висмикнути чеку, вогнетасник тримати вертикально;
 - направити сопло на вогонь;
 - натиснути важіль управління запорним клапаном;
 - по закінченні гасіння відпустити важіль;
 - у випадку виявлення недогаснених вогнищ погум'я, знову натиснути на важіль і догасити загоряння.

(Увага!) Час безперервної роботи вогнетасника типу ВП-1 (з), ВП-2 (з) становить 6с, ВП-3 (з), ВП-5 (з), ВП-6 (з) - 9с, ВП-8 (з), ВП-9 (з) - 12с, ВП-12 (з) - 15с.

6.2. Перезарядити після будь-якого використання або дати закінчення гарантійного терміну експлуатації вогнетасника.

УВАГА!

ПЕРЕЗАРЯДКУ ВОГНЕТАСНИКА І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРОВОДИТИ ЛИШЕ В ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕТАСНИКІВ

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність вогнетасника технічним характеристикам (табл. 1) при дотриманні сложиваєм умов експлуатації, транспортування та зберігання.

7.2. Гарантійний термін експлуатації вогнетасника - 12 місяців з дня продажу, але не більше 24 місяців з дня виготовлення.

- 7.3. Виробник не несе відповідальності у випадку:
 - недотримання споживачем або торговим закладом правил експлуатації, зберігання та транспортування вогнетасників;
 - вітрати паспорту;
 - відсутності в розділі "Свідчення про прийомку та продаж" відмітки про продаж;
 - відсутності пломби заводу-виробника або організації, що проводить технічно обслуговування;
 - використування вогнетасника після закінчення гарантійного терміну.

8. СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙОМКУ ТА ПРОДАЖ

8.1 Вогнетасник порошкової зазначеної типу у якій відмічено в таблиці 2 штампом ВТК, відповідає ТУ У 29.2-32463639-010:2008 та визначений придатним до використання.

Таблиця 2.

Тип вогнетасника (потрібно підкреслити)	Штамп ВТК
ВП-1 (з)	
ВП-2 (з)	
ВП-3 (з)	
ВП-5 (з)	
ВП-6 (з)	
ВП-8 (з)	
ВП-9 (з)	
ВП-12 (з)	

Державне підприємство "Держспецнагляд":



Проданий: (ім'я та прізвище підписувача)

Штамп підприємства (госпідприємства)

Дата «__»__ 20__ р.